

OLP40 palpeur optique de tours



Caractéristiques


Application principale		Contrôle après usinage et réglage de pièces à usiner sur centres d'usinage de taille petite à moyenne et sur petits centres multitâches)	
Poids sans cône (piles comprises)		277 g	
Type de transmission		Transmission optique infrarouge à 360° (Modulée ou Standard)	
Stylets recommandés		Céramique, longueurs 50 mm à 150 mm	
Modes de mise en marche et d'arrêt		Marche optique → Arrêt optique Marche optique → Arrêt par temporisation	
Autonomie des batteries (2 x 1/2 AA 3,6 V chlorure de lithium thionyle)	Autonomie en attente	1500 jours maximum, selon l'option de mise en marche/arrêt.	
	Utilisation continue	1350 heures maximum, selon l'option de mise en marche/arrêt.	
Plage d'exploitation		Jusqu'à 5 m	
Récepteur/interface compatible		Modulée OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OMM-2 / OMM-2C avec OSI / OSI-D	Standard OMI ou OMM avec MI 12
Sens de palpation		±X, ±Y, +Z	
Répétabilité unidirectionnelle		OLP40 1,00 µm 2σ ¹	OLP40H 2,00 µm 2σ ¹
Force de déclenchement du stylet ^{2,3} Force XY faible Force XY élevée Z		OLP40 0,60 N, 61 gf 0,97 N, 99 gf 6,23 N, 635 gf	OLP40H 1.58 N, 161 gf 3.17 N, 323 gf 10.62 N, 1083 gf
Force de surcourse du stylet	Plan XY Plan +Z	OLP40 ± 12,5° 6 mm	OLP40H ± 12,0° 5 mm
Environnement		Homologation IP	IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013
		Homologation IK	IK02 BS EN CEI 62262: 2002+A1:2021
		Température de stockage	- 25 °C à + 70 °C
		Température d'exploitation	+5 à +55 °C

¹ La spécification de performances est testée à la vitesse standard de 480 mm/min avec un stylet de 50 mm. Des vitesses nettement plus élevées sont possibles suivant les critères d'application.


² La force de déclenchement, critique dans certaines applications, est celle qui est exercée sur la pièce par le stylet quand le palpeur se déclenche. La force maximale appliquée intervient après le point de déclenchement (surcourse). La valeur de cette force dépend des variables apparentées, entre autres la vitesse de mesure et la décélération de la machine.

³ Il s'agit de réglages usine ; un ajustement manuel n'est pas possible.

Dimensions de l'OLP40

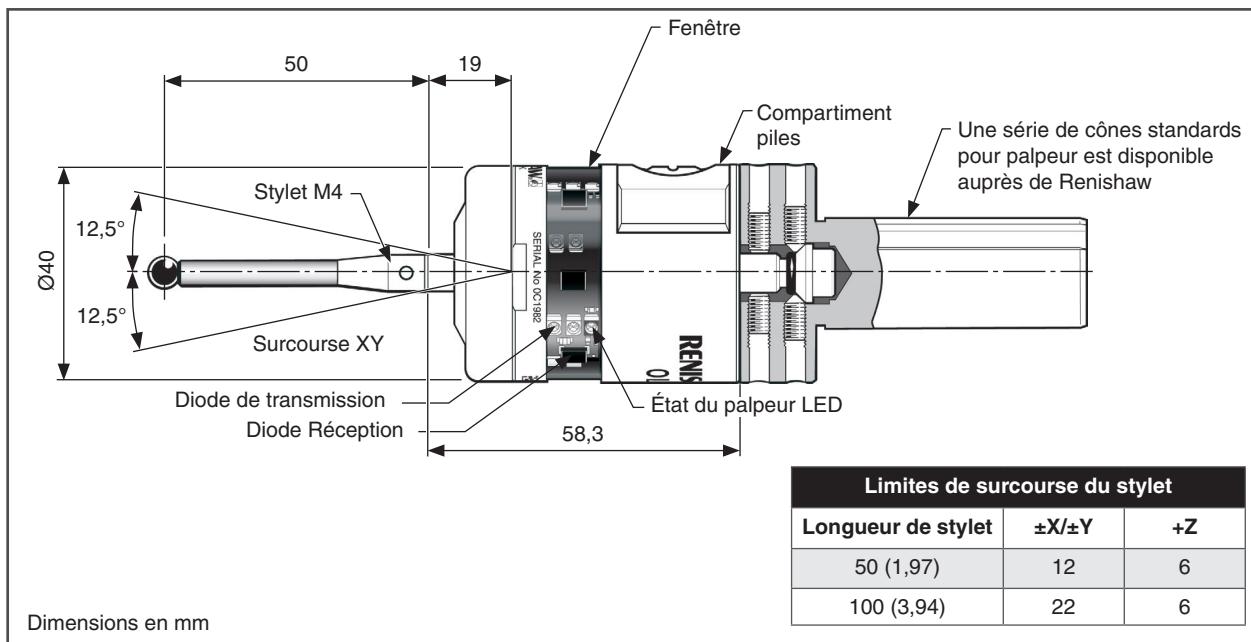

Installation de l'OLP40 avec une interface OMI-2, OMI-2T, OMI-2H ou un récepteur OMM-2 avec une interface OSI / OSI-D

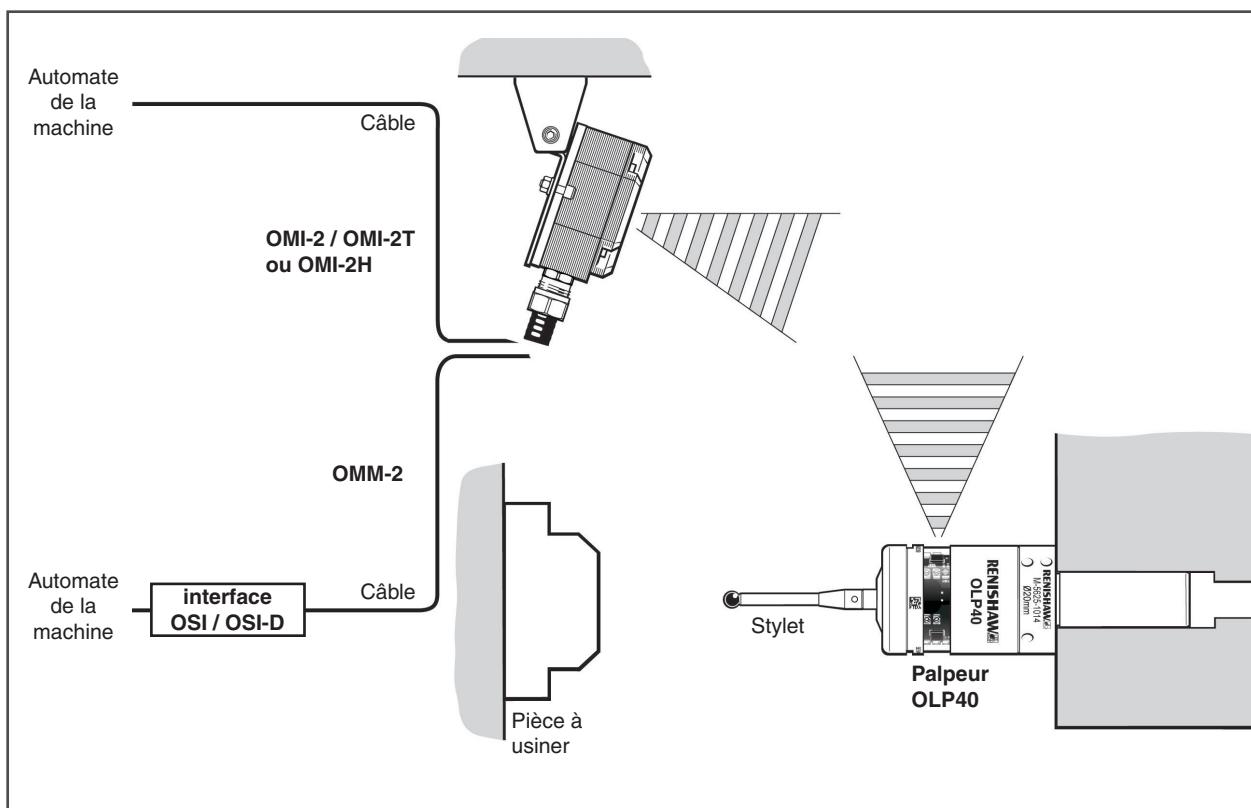

Enveloppe de performances pour l'utilisation de l'OLP40 avec une interface OMI-2, OMI-2T, OMI-2H interface ou un récepteur OMM-2 (transmission modulée)


L'OLP40 dispose d'une enveloppe de transmission sur 360° dont les distances sont indiquées ci-dessous.

Le système de palpation doit être positionné de telle façon que le niveau optimal du signal soit atteint dans toute la zone de travail de la machine.


L'OLP40 et les récepteurs optiques peuvent dévier de l'axe optique à condition que les champs des émetteurs et récepteurs, placés en vis-à-vis (ligne de mire), soient continuellement en chevauchement.

Les surfaces réfléchissantes au sein de la machine peuvent jouer sur la portée de transmission des signaux.

Les résidus de liquide de refroidissement qui s'accumulent sur les fenêtres du récepteur auront une incidence négative sur la qualité de la transmission. Ne pas oublier de les essuyer aussi souvent que nécessaire afin de maintenir une transmission sans entrave.

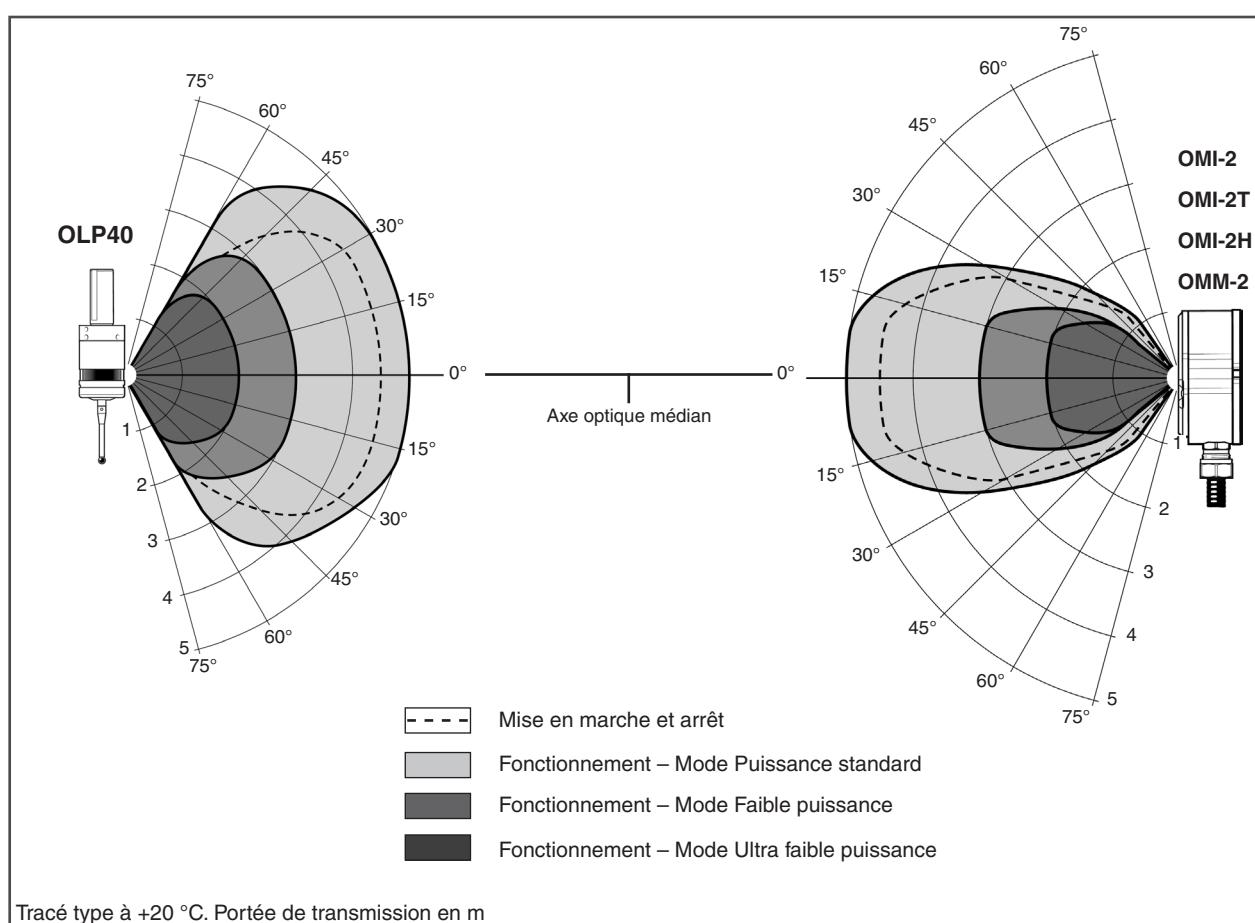

Installation de l'OLP40 avec un récepteur OMM-2C avec interface OSI / OSI-D

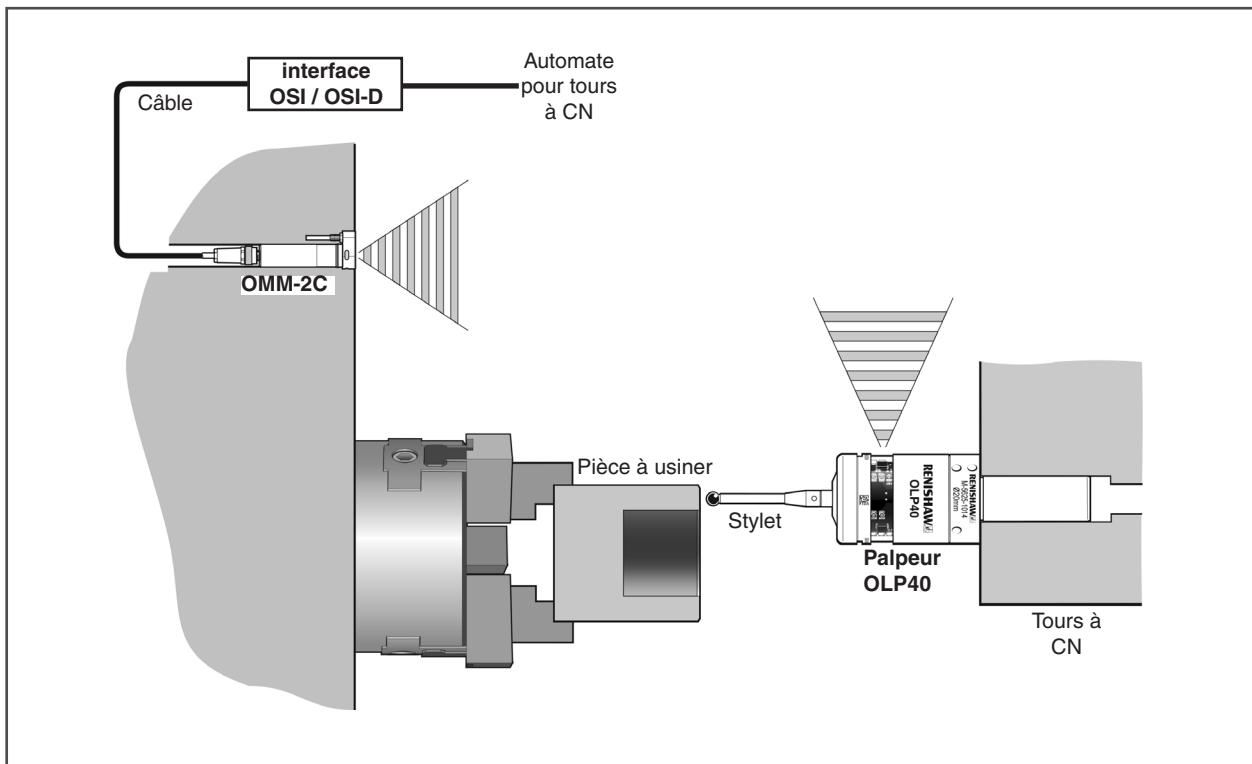


Enveloppe de performances pour l'utilisation de l'OLP40 avec un récepteur OMM-2C avec interface OSI / OSI-D

AVERTISSEMENT : La machine-outil doit être sécurisée et l'alimentation coupée avant de retirer les capots. Seules les personnes qualifiées sont habilitées à régler les commutateurs.

Le récepteur OMM-2C doit être monté le plus près possible de la broche de la machine.

Lors du montage du récepteur OMM-2C, il importe que la bague d'étanchéité imperméabilise correctement le bord de l'alésage dans lequel le corps du récepteur OMM-2C sera placé.

Les diodes de l'OLP40 et du récepteur OMM-2C doivent se trouver dans leurs champs de vision réciproques et dans l'enveloppe de performances indiquée. L'enveloppe de performance de l'OLP40 est basée sur la position de l'axe optique du récepteur OMM-2C avec interface OSI ou OSI-D à 0° et réciproquement.

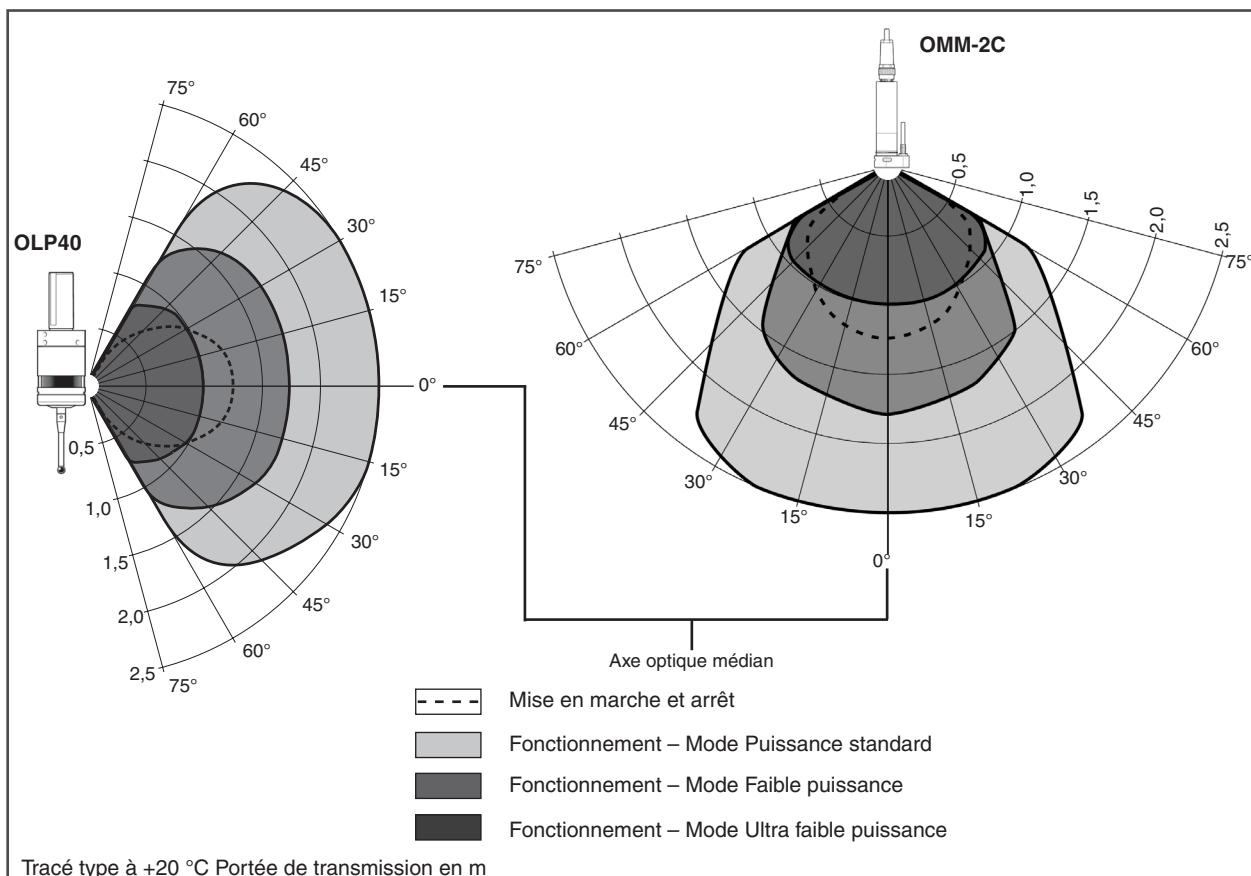

Tracé type à +20 °C Portée de transmission en m

Pièces de recharge et accessoires

Une gamme complète de pièces de recharge et d'accessoires est disponible. Adressez-vous à Renishaw pour en obtenir une liste complète.

www.renishaw.fr/contacter

#renishaw

 +33 1 64 61 84 84

 france@renishaw.com

© 2010–2025 Renishaw plc. Tous droits réservés. Le présent document ne peut être ni copié, ni reproduit, en tout ou partie, ni transféré sur un autre support médiatique, ni traduit dans une autre langue, et ce par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable écrite de Renishaw.

RENISHAW® et le symbole de palpeur sont des marques commerciales déposées appartenant à Renishaw plc. Les noms et dénominations de produits de Renishaw, ainsi que la marque « apply innovation », sont des marques commerciales de Renishaw plc ou de ses filiales. Les autres noms de marques, de produits ou raisons sociales sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

BIEN QUE DES EFFORTS CONSIDÉRABLES AIENT ÉTÉ APPLIQUÉS AFIN DE VÉRIFIER L'EXACTITUDE DU PRÉSENT DOCUMENT AU MOMENT DE SA PUBLICATION, TOUTES LES GARANTIES, CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET RESPONSABILITÉS POUVANT SURVENIR DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT SONT EXCLUES DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. RENISHAW SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS AU PRÉSENT DOCUMENT AINSI QU'AU MATERIEL ET/OU AU(X) LOGICIEL(S) ET À LA SPÉCIFICATION TECHNIQUE DÉCRITE AUX PRÉSENTES SANS AUCUNE OBLIGATION DE DONNER UN PRÉAVIS POUR LESDITES MODIFICATIONS.

Renishaw plc. Société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. N° de société : 1106260. Siège social : New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Royaume-Uni.

Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine est utilisée pour les noms propres et noms communs personnels dans ce document. Les termes correspondants s'appliquent généralement à tous les genres en termes d'égalité de traitement. La forme abrégée du langage prévaut uniquement pour des raisons éditoriales et n'implique aucun jugement.

Référence : H-5625-8201-06-A

Édition : 12.2025